


Excellent

- Ontstapelen en opstapelen (optie) trays
- De-stack and stack (option) trays

Versie 3
 Version 3
 07-05-2009


			Datum		Excellent	 Partner in Growing	Voorblad	Excel107	=		
			Eng.	Wout Louter			Title sheet		+		
			Gez.	28. Jun. 2011							B1. 1
Wijziging	Datum	Naam	Norm							8 B1.	

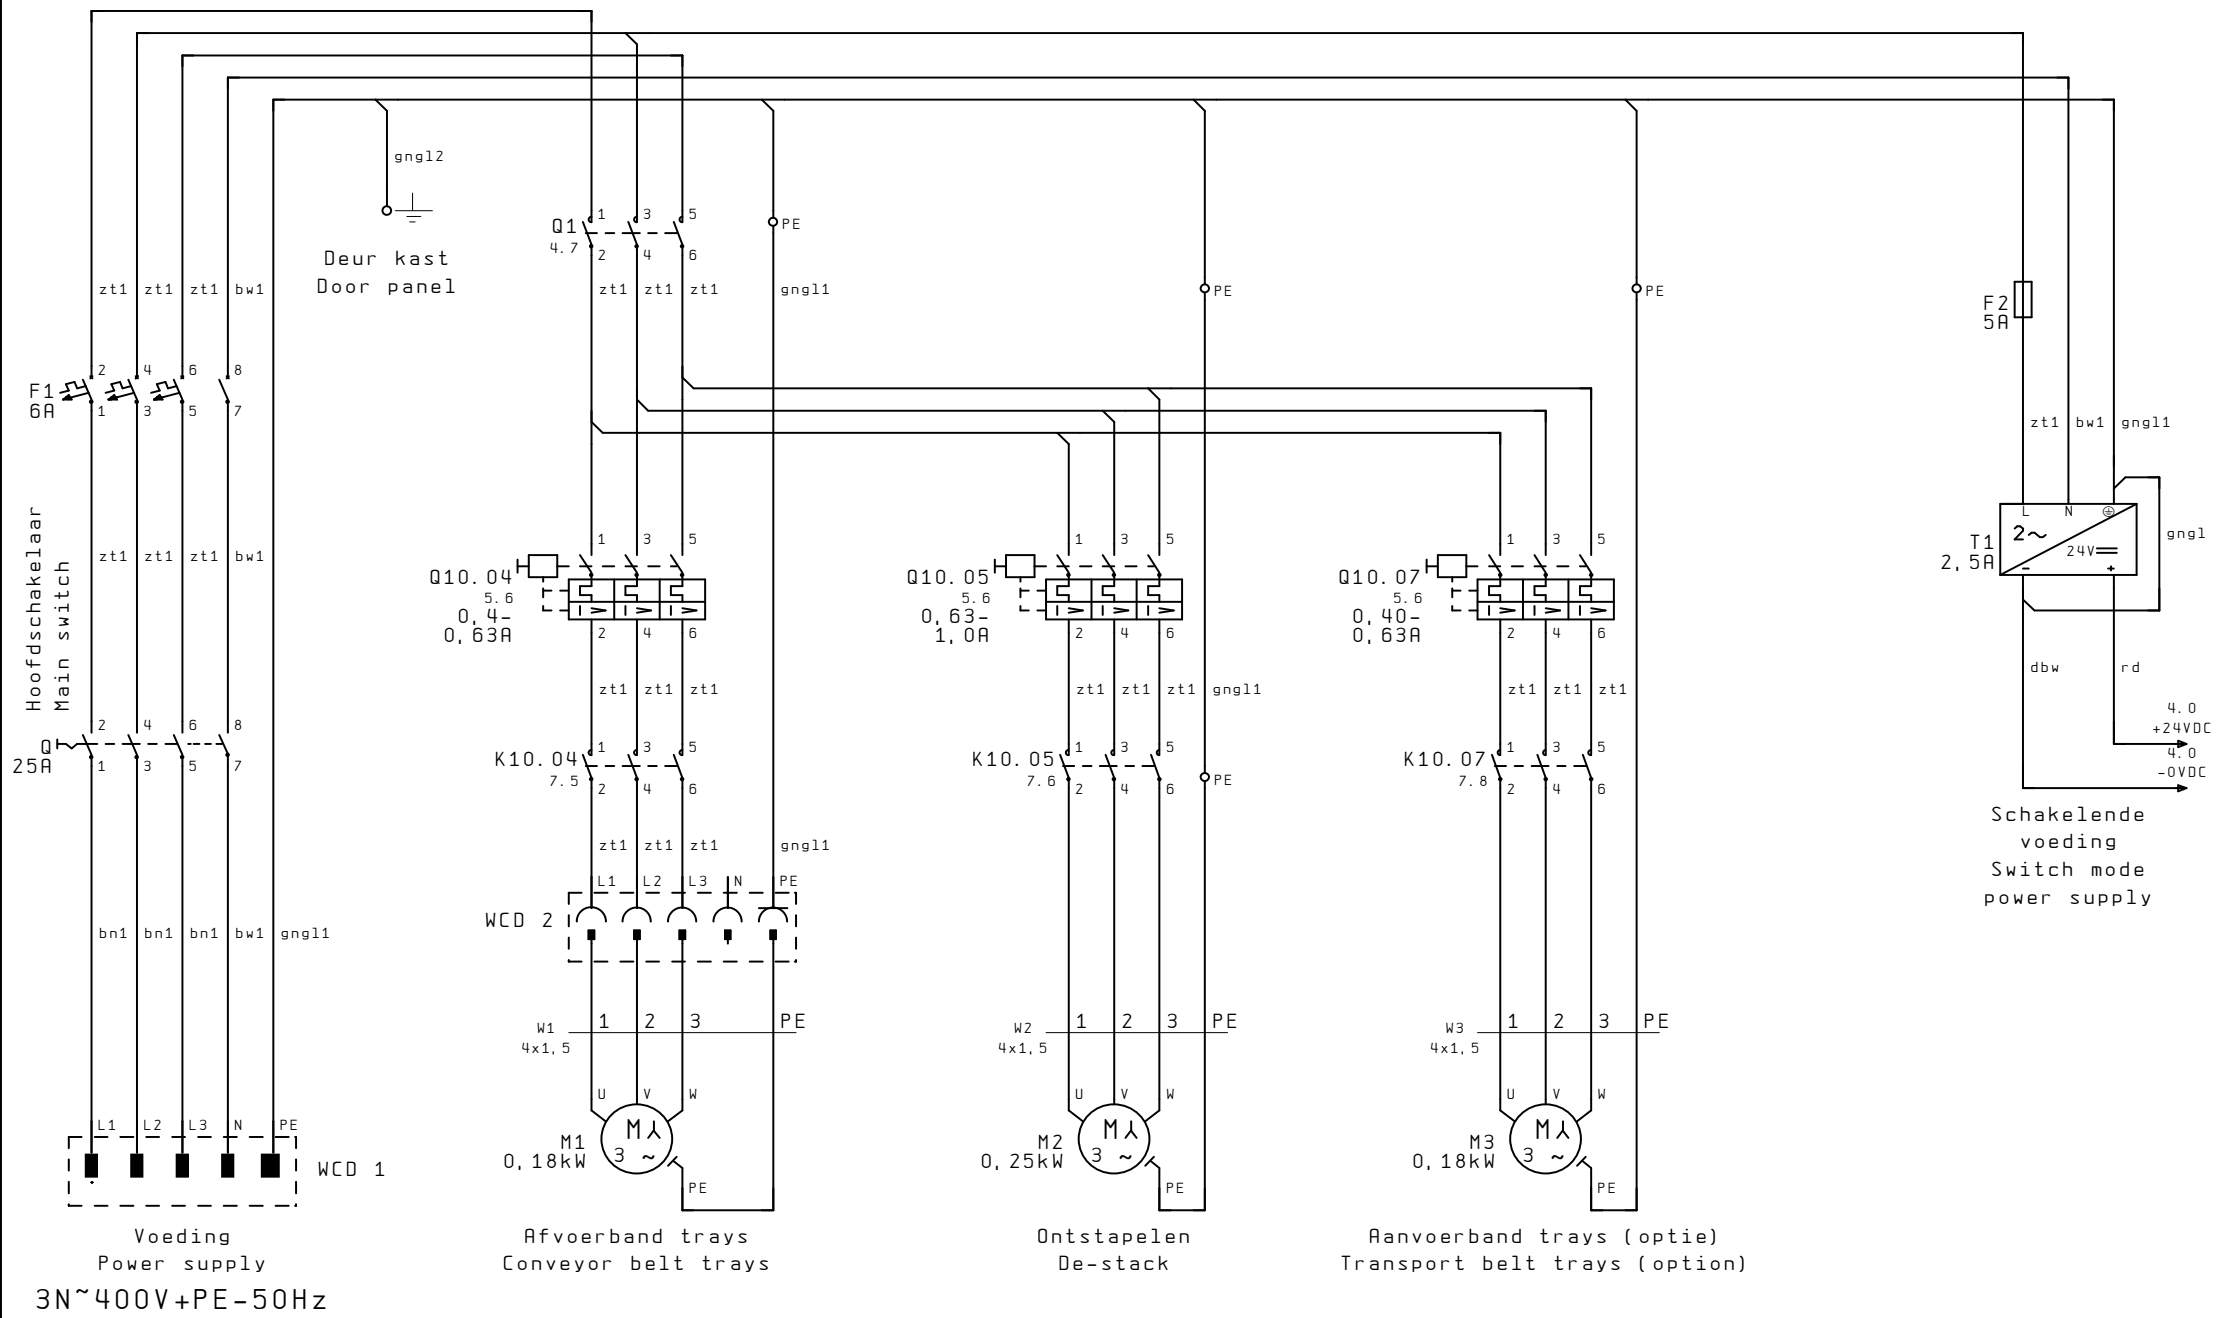

3N~400V+PE-50Hz

				Datum										
				Eng.	Wout Louter				Excellent		Hoofdstroom		Excel107	
				Gez.	28. Jun. 2011						Primary current		=	
													+	
Wijziging				Datum	Naam				Norm				B1. 3	
												8 B1		



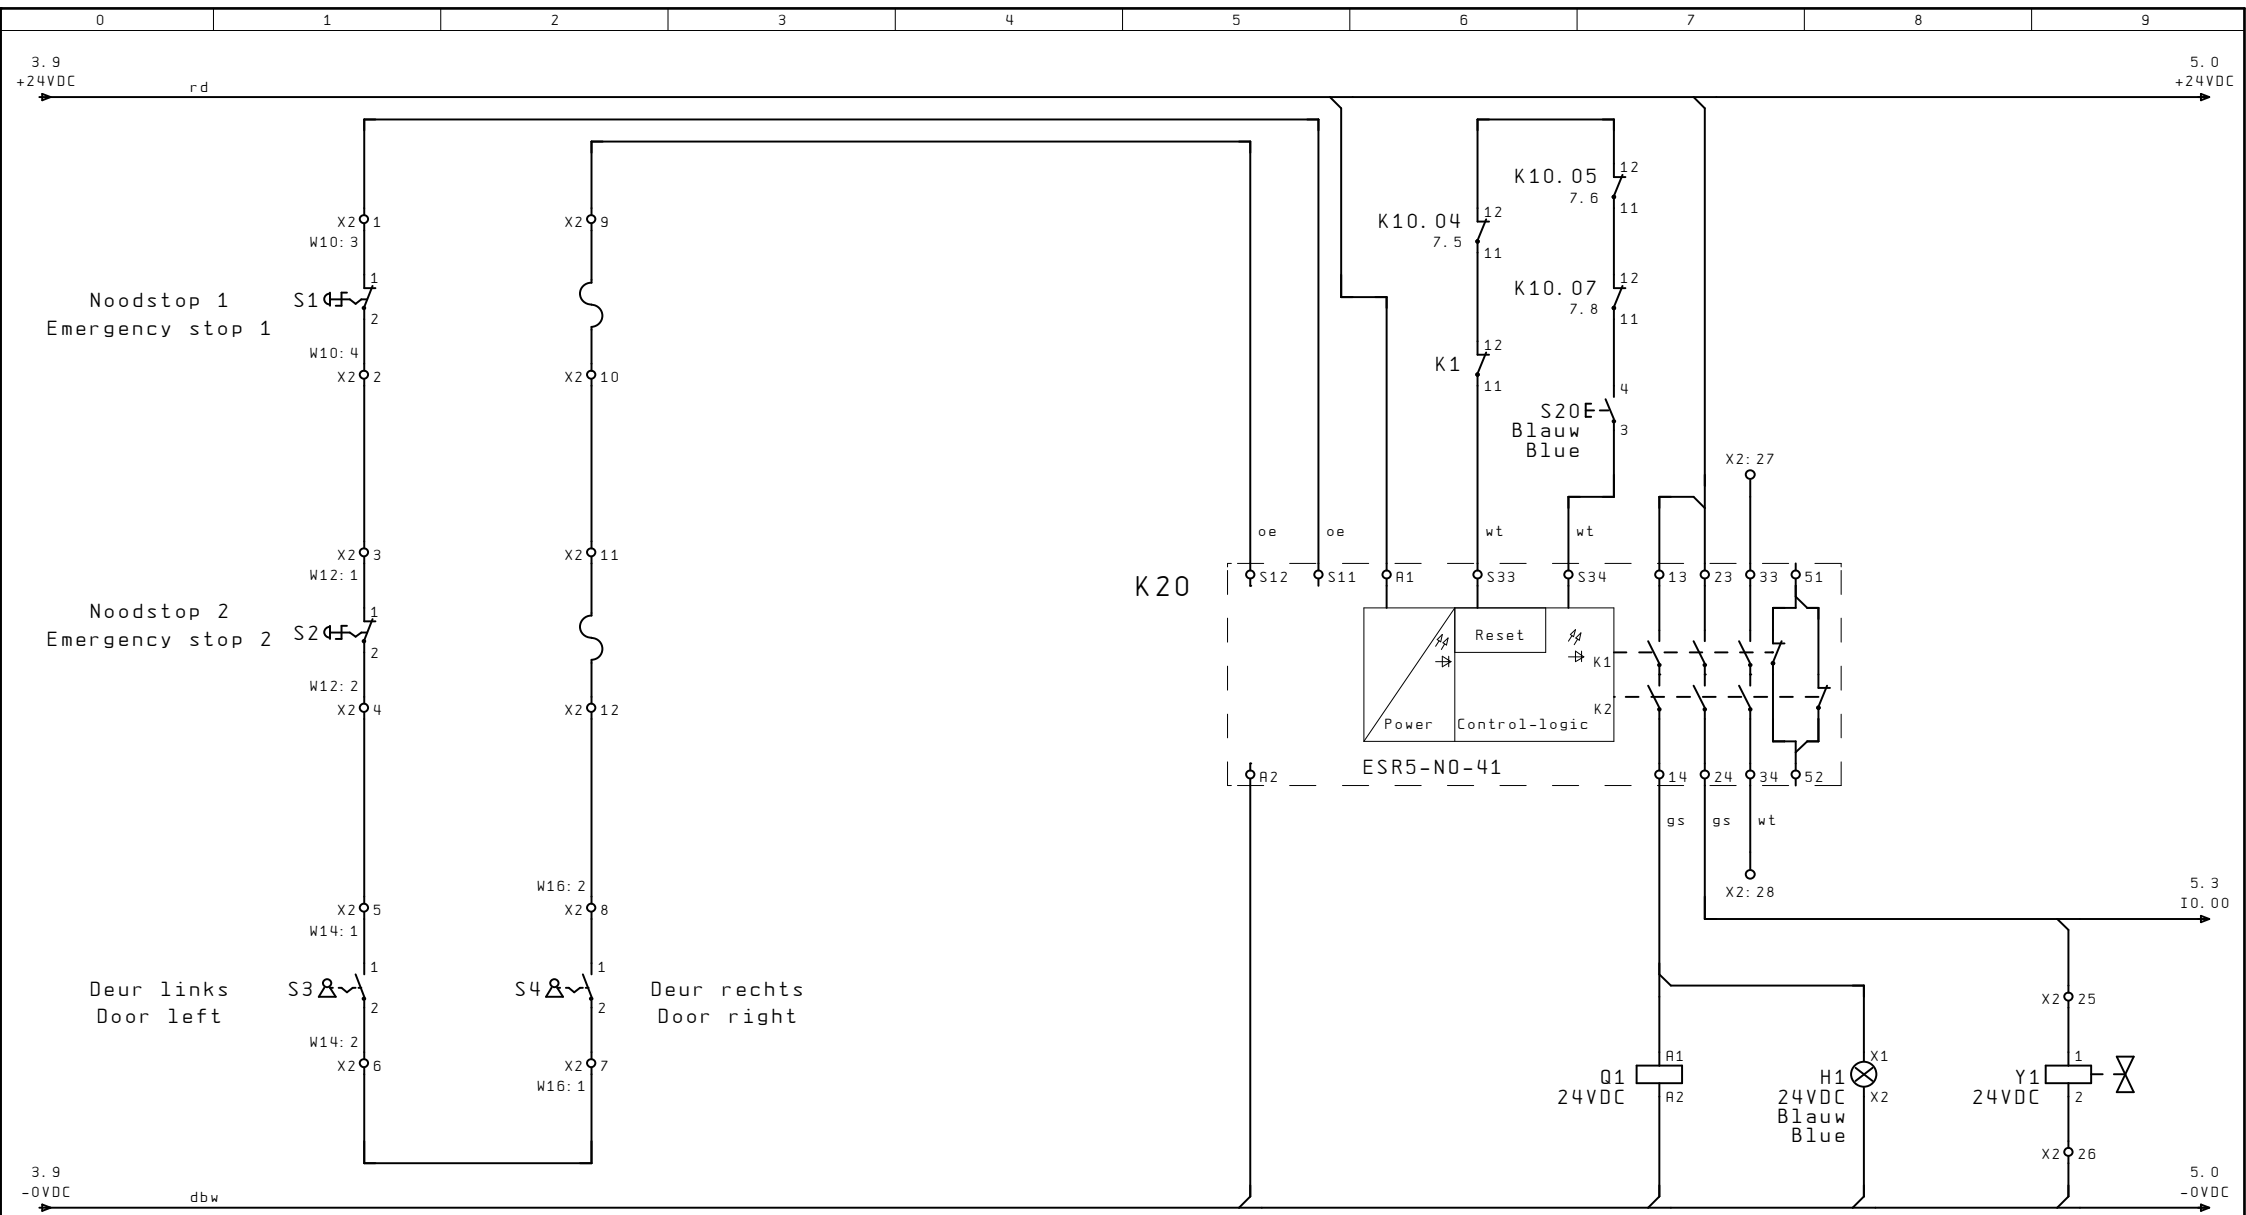

Noodstopcircuit
Emergency stop circuit

Noodstop relais
Emergency stop relay


Hoofdstroomrelais
Contactor

Paraat
Stand-by

Hoofdlucht (optie)
Main air (option)

- 1 → 2 3.2
- 3 → 4 3.2
- 5 → 6 3.3

				Datum														
				Eng.	Wout Louter				Excellent		TAVO		Stuurstroom		Excel107		=	
				Gez.	28. Jun. 2011						Partner in Growing		Control voltage				+	
Wijziging				Datum	Naam				Norm								B1. 4	
																8 B1.		

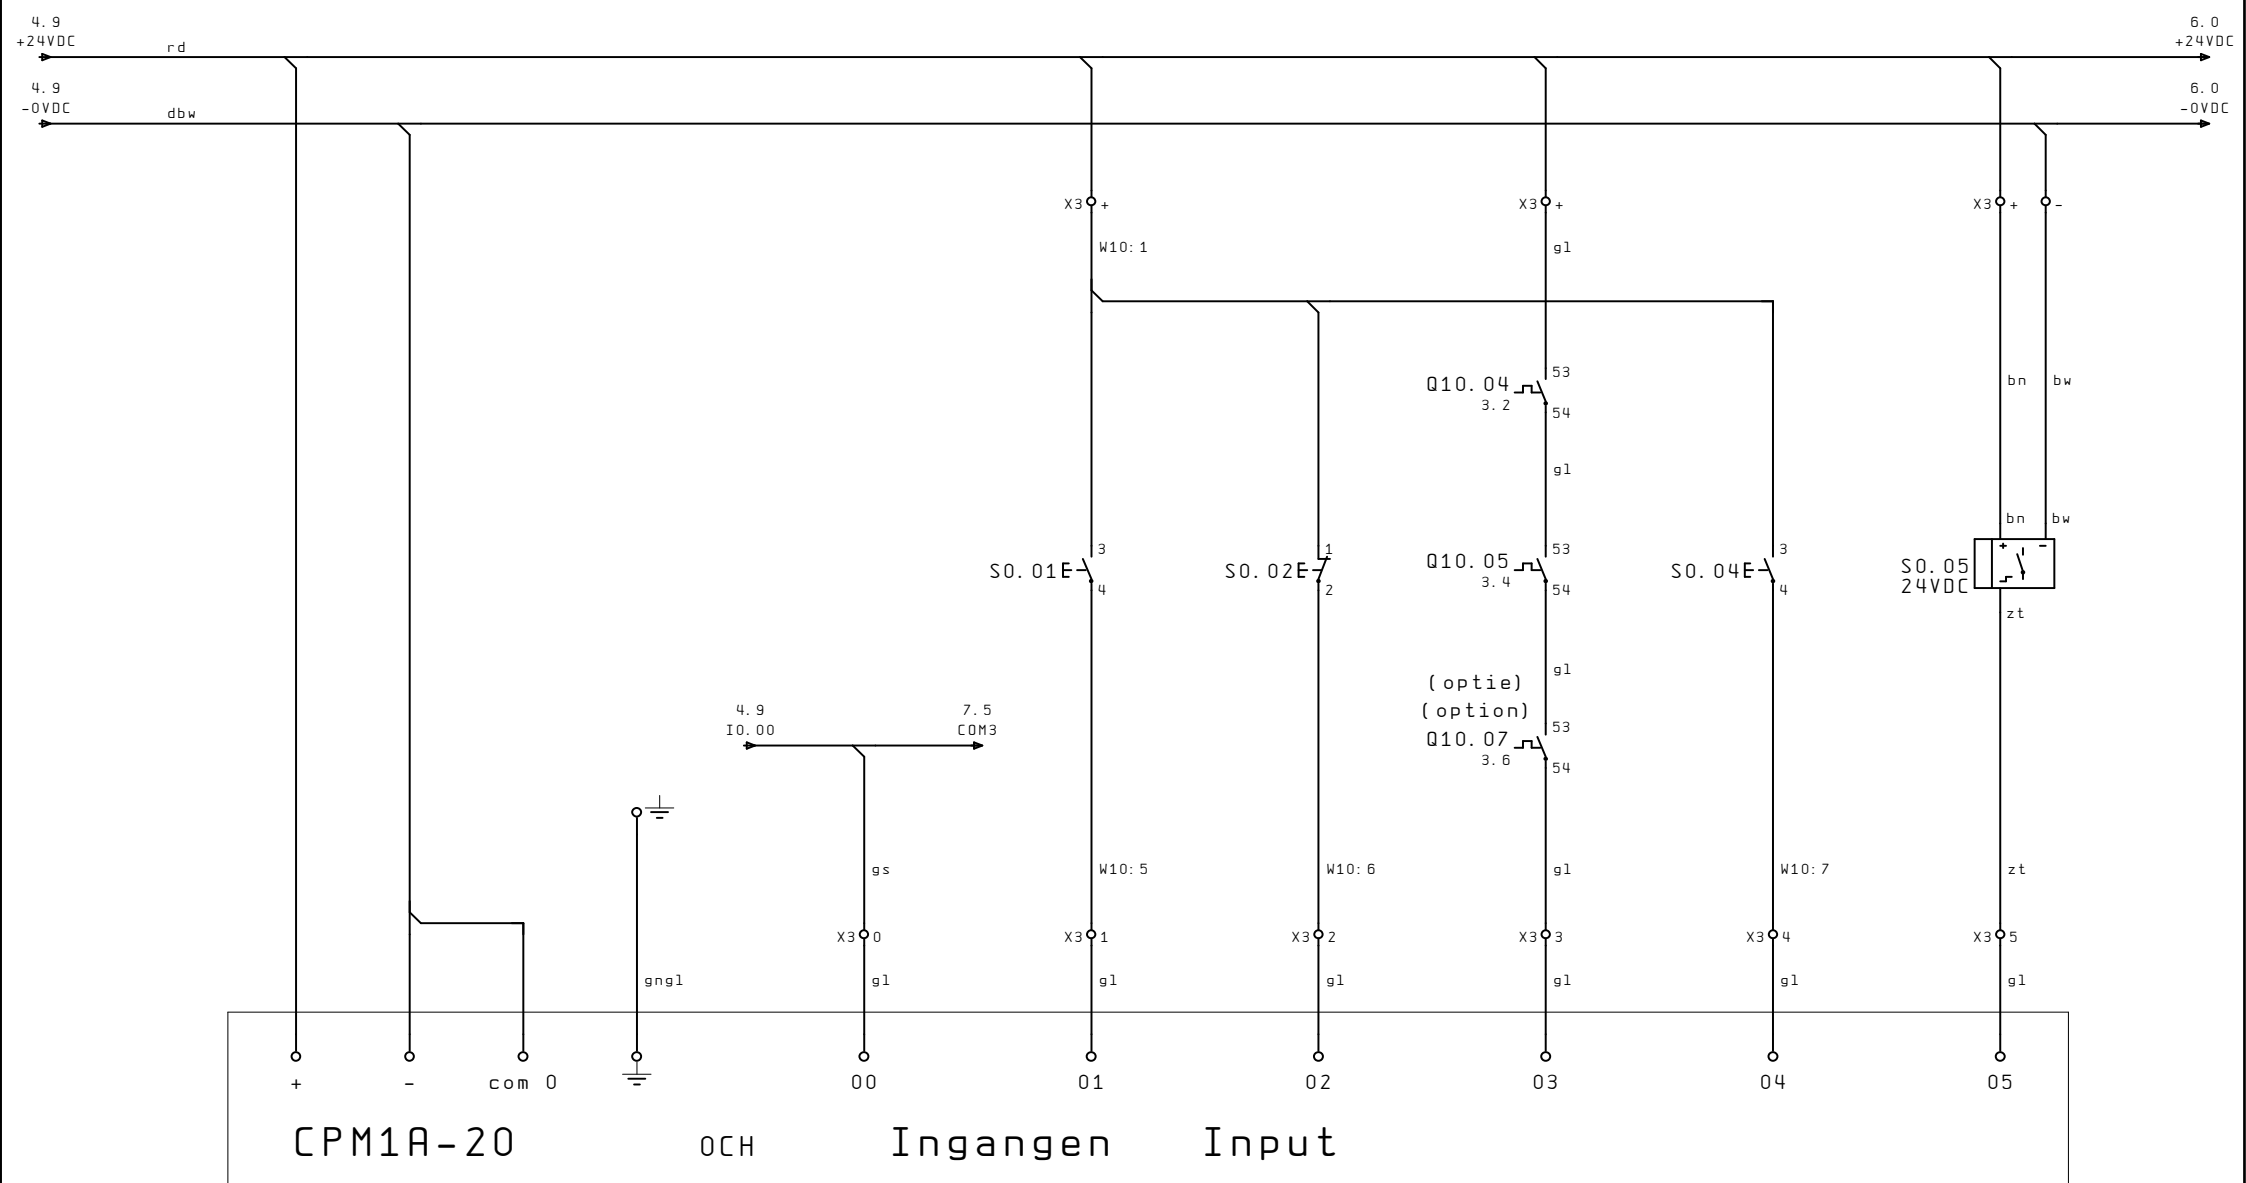

CPM1A-20

OCH


Ingangen

Input

Noodstopcircuit OK Start Stop Thermische beveiligingen OK Handbediening ontstapelen Ontstapelaar is op

Emergency stop circuit OK Motor protection switches ok Manual de-stack De-stacker is up

			Datum		Excellent	 Partner in Growing	PLC ingangen OCH00-05	Excel107	=
		Eng.	Wout Louter				PLC input OCH00-05		
		Gez.	28. Jun. 2011						B1. 5
Wijziging	Datum	Naam	Norm						8 B1.

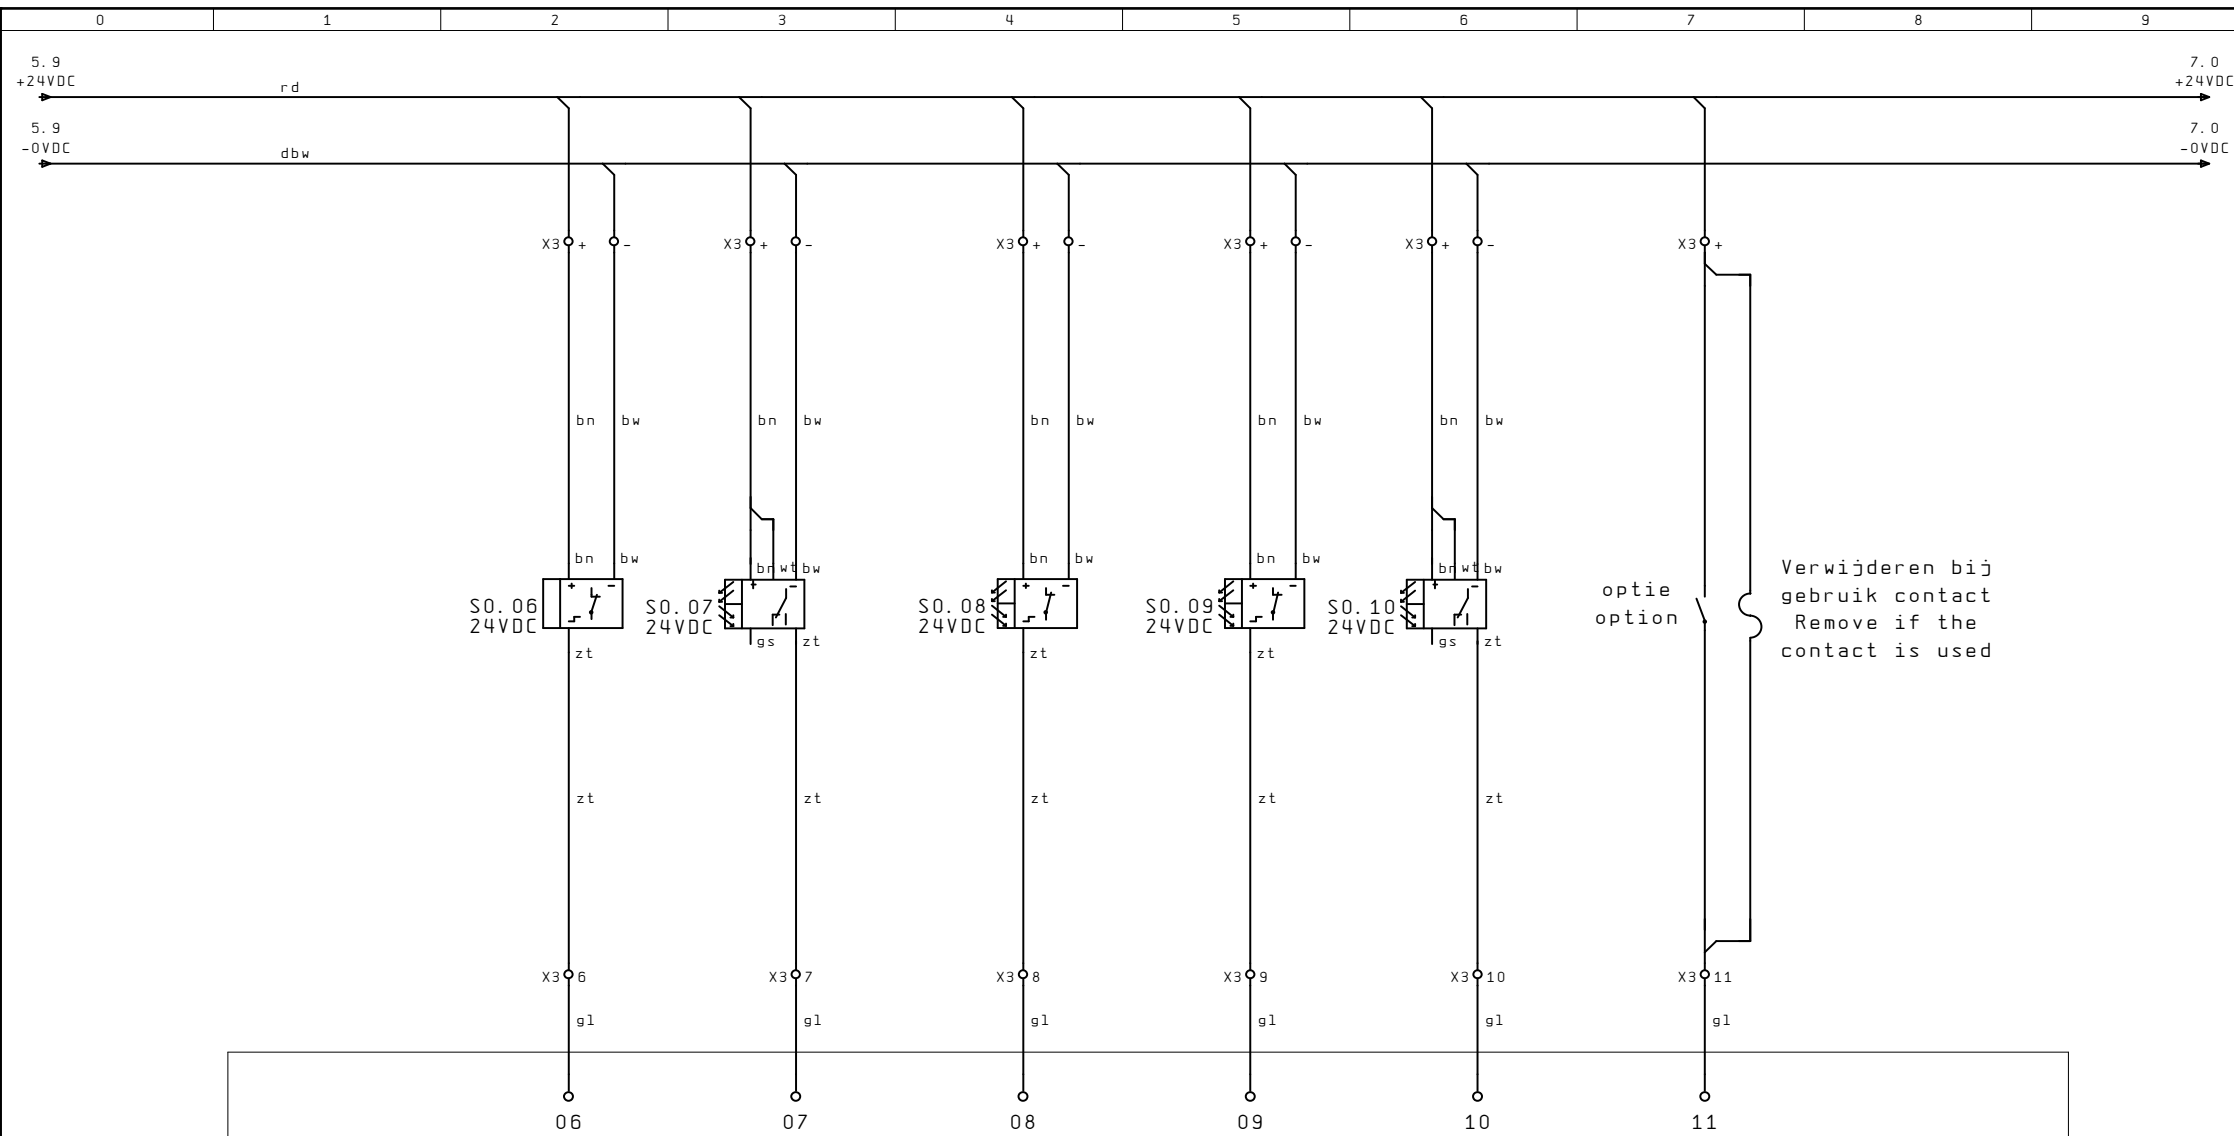


Verwijderen bij gebruik contact
Remove if the contact is used

CPM1A-20 OCH Ingangen Input

- Ontstapelaar is neer De-stacker is down
- Uitvoer vrij Outfeed free
- Trays aanwezig in magazijn (optie) Trays present in magazine (option)
- Tray op opstapel positie (optie) Tray present on stack position (option)
- Trays aanwezig aanvoerband (optie) Trays present transport belt (option)
- Externe start (optie) External start (option)

			Datum		 Partner in Growing	PLC ingangen OCH06-11 PLC input OCH06-11	Excel107	=	
			Eng. Wout Louter	Excellent				+	
			Gez. 28. Jun. 2011						
Wijziging	Datum	Naam	Norm						B1. 6 8 B1.

In bedrijf Machine runs
 Gestopt Storing Stopped/error
 Handbediening Manual
 Bekken (optie) Claws (option)
 Afvoerband Conveyor belt
 Ontstapelen De-stack
 reserve spare
 Aanvoerband trays (optie) Transport belt (option)

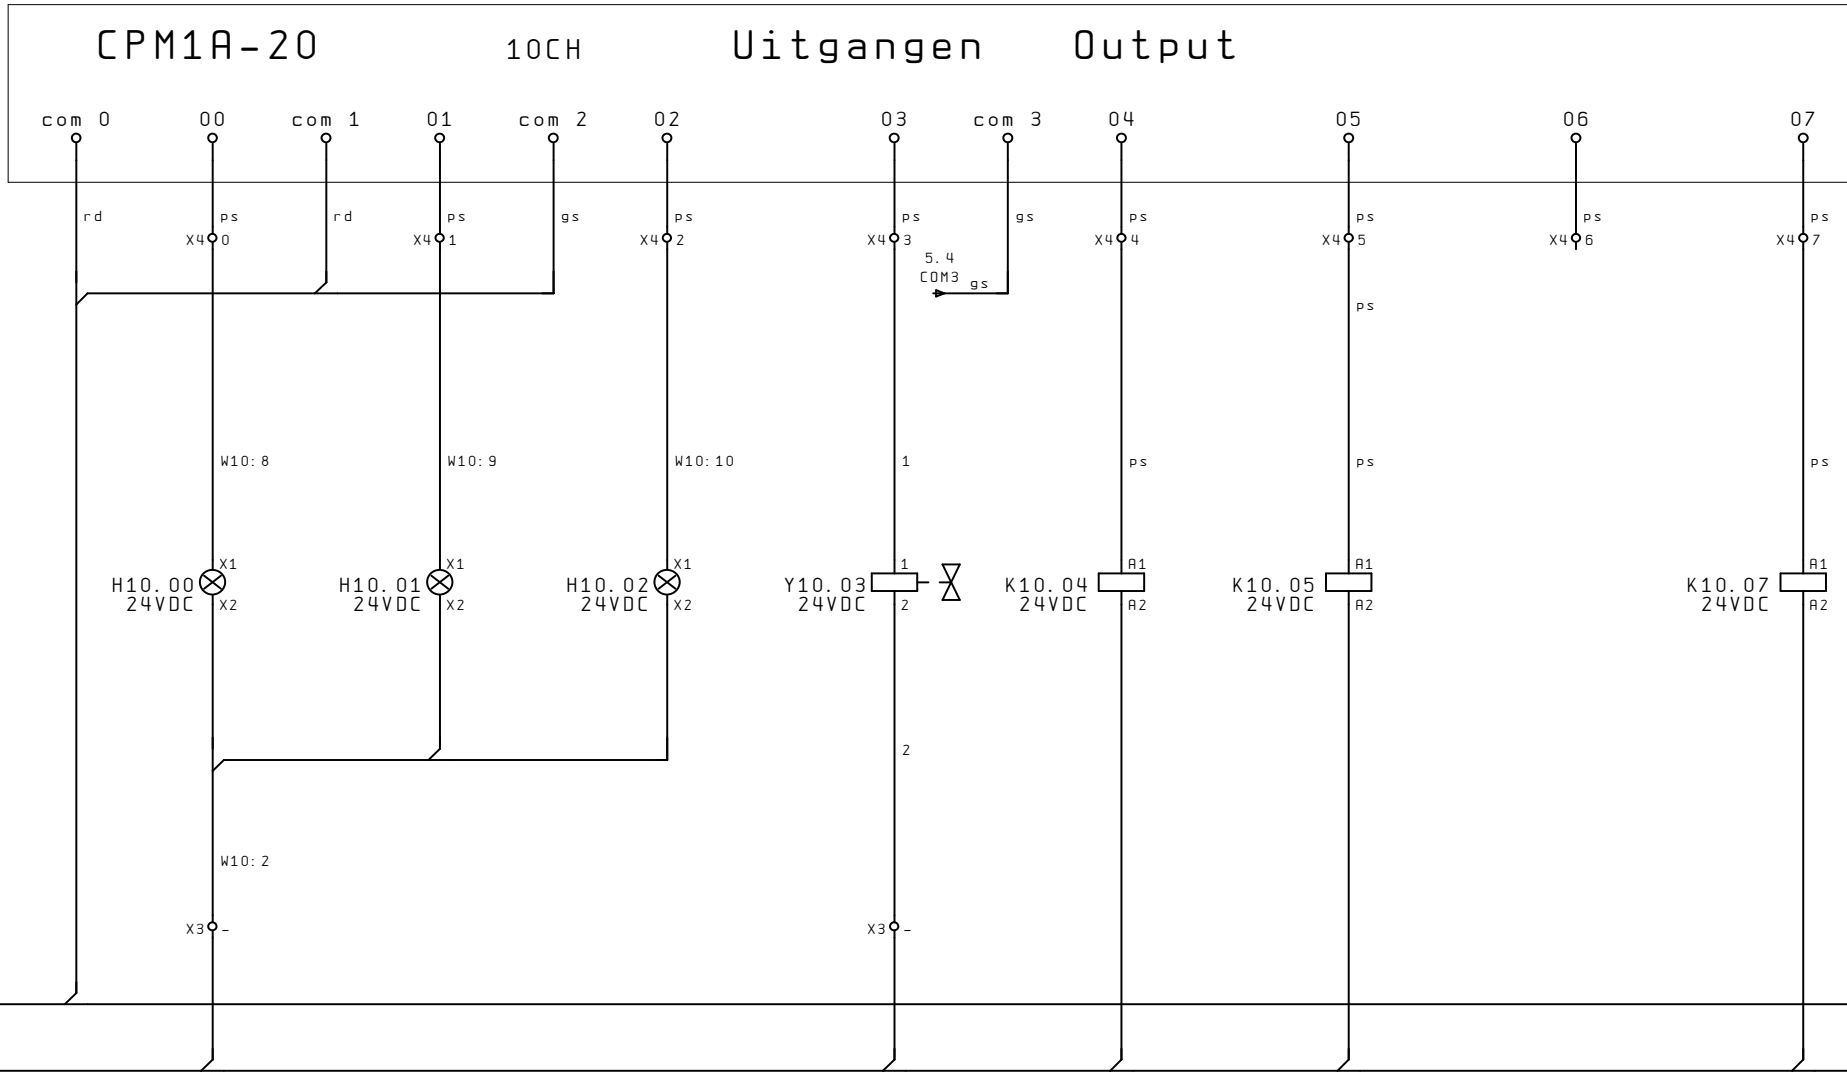

- 1 2 3.2
- 3 4 3.2
- 5 6 3.3
- 11 12 4.6
- 1 2 3.4
- 3 4 3.4
- 5 6 3.5
- 11 12 4.7
- 1 2 3.6
- 3 4 3.6
- 5 6 3.7
- 11 12 4.7

			Datum		Excellent		PLC uitgangen 10Ch00-07 PLC output 10CH00-07	Excel107	=	B1. 7	8 B1.
			Eng.	Wout Louter							
			Gez.	28. Jun. 2011							
Wijziging	Datum	Naam	Norm								

Trädgårdsteknik AB
Helsingborgsvägen Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-22290
Fax: 0431-22270
Mail: info@[tradgardsteknik.se](mailto:info@tradgardsteknik.se)
Webb: www.tradgardsteknik.se